



5 エレベーター

項 目	整備基準(太字:ゴシック) ハートビル法誘導基準(●)	備 考
設置数	(一) 利用者の用に供する階であって、直接地上に通じる出入口がない階（以下「地上階以外の利用階」という。）を有する公益的施設（教育施設にあつては、特別支援学校に限る。）であって、床面積の合計が2,000㎡以上（共同住宅等にあつては、5,000㎡以上）のものには、かごが地上階以外の利用階（専ら駐車場の用に供される階である場合にあっては、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車用の区画（以下「車いす使用者用駐車区画」という。）が設けられているものに限る。）に停止するエレベーターが1以上設けられていること（障がい者、高齢者等が、当該エレベーターを使用しないで、地上階以外の利用階において提供されるサービスまたは販売される物品を享受し、または購入することができる措置を講じる場合を除く。）。	・「措置を講じる場合」には、2階以上で行っている窓口業務内容を適宜に1階で行える体制を整えている場合や車いす用階段昇降機等により、車いす使用者等を2階に上げることができる場合等が考えられる。
構造 (幅)	(二) (一)のエレベーターは、次に定める構造であること。 (1) 出入口の幅は、内法が80cm以上であること。 ● 90cm以上とすること。	
(床面積)	(2) エレベーターのかご（以下単に「かご」という。）の床面積は、1.83㎡以上であること。 ● 2.09㎡以上とすること。	・1.83㎡は、11人乗りの最低床面積
(奥行き)	(3) かごの奥行きは、内法が135cm以上であること。	・135cmは、11人乗りの寸法であり、電動車いすも収まる大きさ
(平面形状)	(4) かごの平面形状は、車いすの転回に支障がないものであること。	
(案内・誘導)	(5) かご内には、かごが停止する予定の階を表示する装置およびかごの現在位置を表示する装置が設けられていること。	
(音声装置)	(6) かご内には、かごが停止した階および出入口の戸が閉じることを音声により知らせる装置が設けられていること。	
(制御装置)	(7) かご内に設けられる制御装置は、その1以上が車いす使用者の利用しやすい位置にあること。	
(点字表示)	(8) かご内の、車いす使用者の利用しやすい位置にある制御装置以外の制御装置のうち1以上は、その操作および階について点字により表示されていること。	
(手すり)	(9) かご内には、手すりが設けられていること。	
(かご内の鏡)	(10) かご内には、出入口の戸の開閉状態を確認することができる鏡が設けられていること。	

乗降ロビーの例

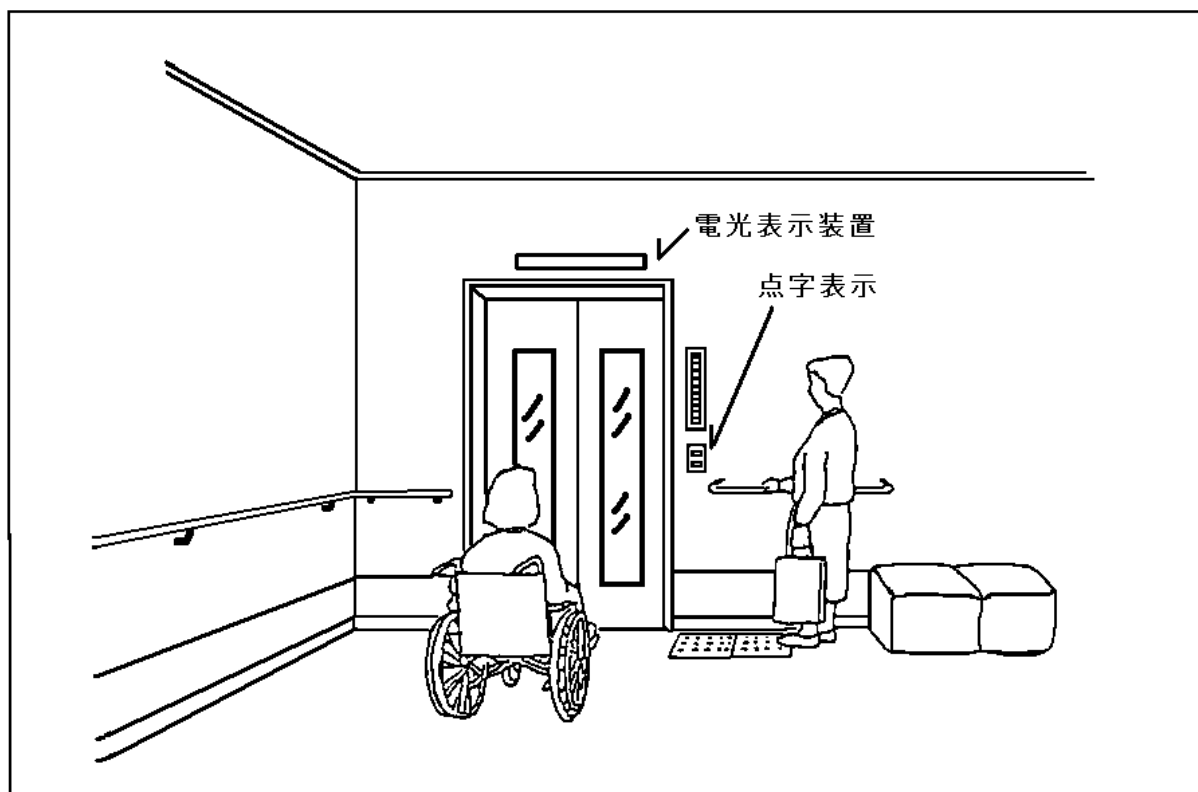


かご内の仕様例

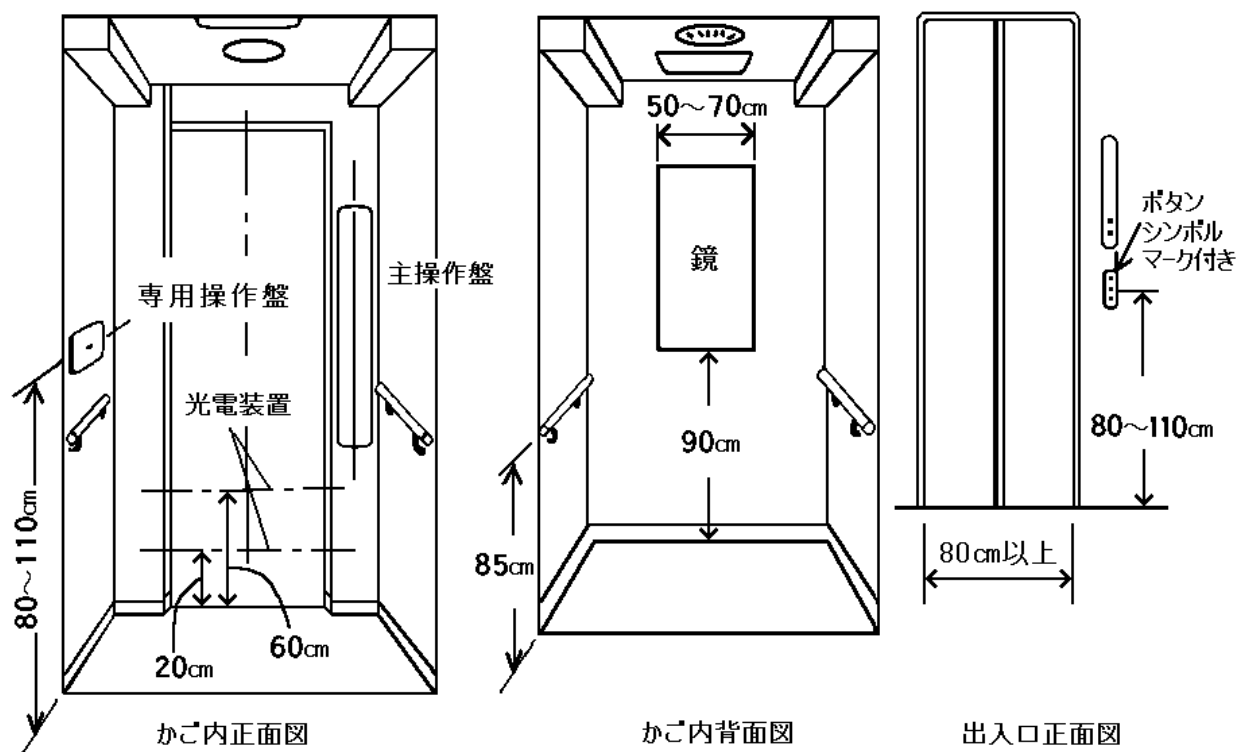


乗降ロビー (幅・奥行き) (制御装置) (点字表示) (音声装置)	(三) (二)に定める構造のエレベーターの乗降ロビーは、次に定める構造であること。 (1) 幅および奥行きは、それぞれ内法が150cm以上であること。 ● それぞれ180cm以上とすること。 (2) 制御装置は、その1以上が車いす使用者の利用しやすい位置にあること。 (3) 車いす使用者の利用しやすい位置にある制御装置以外の制御装置のうち1以上は、その操作および階について点字により表示されていること。 (4) 到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられていること(かご内に、出入口の戸が開いたときにかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設ける場合を除く。))。 ● 乗降ロビーに、到達するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。	・150cmは車いすが回転可能な寸法
(設計上の参考) ・車いす使用者用の専用操作盤は、かご内の両側面中央部に障害者マークを付したものを設ける。 ・専用操作盤は、床面から80～110cm程度の高さで横型のものとし、開口時間は10秒程度とする。 ・専用操作盤には、非常通報用インターホン設ける。 ・かご内の手すりの高さは、85cm程度とする。 ・かご内の鏡は、正面にステンレスまたは強化ガラス製の平面鏡で、大きさは、幅50～70cm、高さ90cm程度とし、下端が床面から90cm程度の位置に取り付ける。 ・かご内には、床面から35cm程度まで、キックプレート設ける。 ・かごの戸に、出入り検出用のビームを2本設ける。ビームの位置は床面から20cmと60cm程度とする。 ・乗降ロビーに、障害者マークを付した乗り場ボタンを床面から80～110cm程度の高さに設ける。 ・専用操作盤および乗り場ボタンは、フェザータッチ式や熱感知式のボタンは避ける。 ・かごの床面と、乗り場の床面には段差を設けないようにし、隙間は2cmまでとする。		

かごの平面図

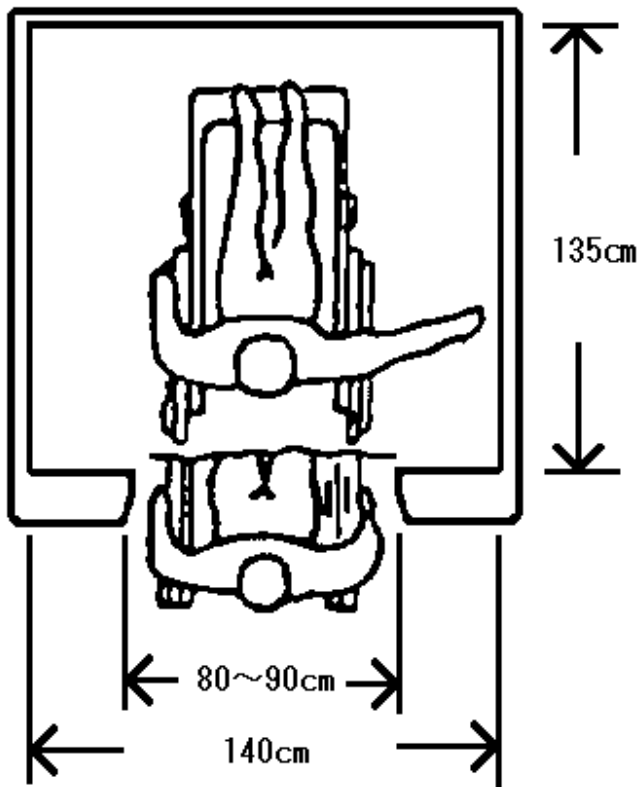

かご内の操作盤の配置例

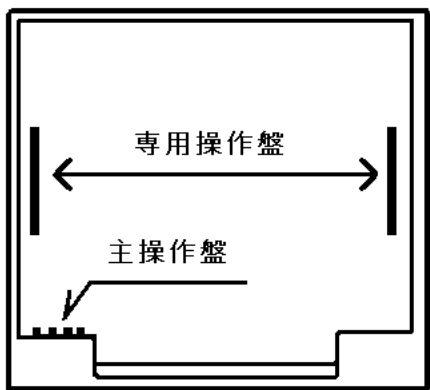

操作盤の例

